

Kvalitātes prasības augsnes gatavošanai pacilās ar rotējošo pacilotāju

Apstiprinātas ar Mežkopības
izpilddirektora 01.11.2022. rīkojumu
Nr. 3.1-2_0068_200_22_52


Mērķis: uzlabot augsnes fizikālās un ķīmiskās īpašības, samazināt dzīvās zemsedzes augu konkurenci, atvieglot meža stādīšanu, nodrošināt vienmērīga biežuma stādījumu ierīkošanu, atvieglot atjaunoto mežaudžu kopšanu un samazināt kopšanas atkārtojumu skaitu, optimizēt stādīšanās mitruma režīmu izcirtumos ar zemu augsnes nestspēju, paaugstinātu gruntsūdens līmeni vai kuri periodiski applūst.

Mērvienība: platība hektāros (ha).

Prasības kvalitatīvai darbu izpildei:


1. Augsni gatavo vienmērīgi visā darba platībā, katru nākamo pacilas joslu veido blakus iepriekšējai tā, lai vidējais attālums starp joslu centriem atbilst 2.2 m attālumam (attālums starp joslu centriem aiz vilcēja ir 1.9m un starp braucieniem 2.5m), izņemot, ja izcirtumā saglabātas paaugas un/vai saglabājamo koku grupas, kā arī mikroieplakas;
2. Sagatavoto pacilu skaits atkarīgs no darba uzdevumā norādītās sugas un meža tipa:
 - 2.1. priede (P) **2400 +/- 200** gab/ha visos meža tipos,
 - 2.2. bērzs (B), egle (E), melnalksnis (M):
 - 2.2.1. šaurlapju kūdrenī (Ks) un platlapju kūdrenī (Kp) **2000 +/- 200** gab/ha,
 - 2.2.2. pārējos meža tipos **1800 +/- 200** gab/ha,
3. Ja darba platībā, mežizstrādes procesā, veidoti pievešanas ceļi, ieklājot tajos ciršanas atliekas un zarus, tad pacilas izvieto tieši gar pievešanas ceļu malām. Pacilu attālums, gadījumos, kad starp tām ir pievešanas ceļš, nedrīkst būt lielāks par 4 m;
4. Ja darba platību šķērso grāvis vai arī grāvis atrodas tās malā, tad pacilu veido tieši gar grāvja atbērtnes malu vai ne tuvāk par 1 m no grāvja krants (malas) sk. 2.att.;
5. Ja darba platības malā atrodas meža autoceļš bez sāngrāvjiem, tad pacilas veido ne tuvāk par 4 m no meža autoceļa malas;
6. Ja darba platību šķērso dabiska brauktuve vai arī dabiska brauktuve atrodas tās malā, tad pacilas veido ne tuvāk par 2 m no dabiskās brauktuves malas;
7. Pacilas neveido uz pievešanas ceļiem, grāvju/ceļu atbērtnēm, robežstīgām, kritālām, celmiem un akmeņiem;
8. Pacilas gatavo tā, lai starp apvērsto velēnu un apakšējo augsnes slāni neveidojas gaisa spraugas;
9. Pacilu pēc apvēršanas sablīvē;
10. Pacilas minimālie izmēri (pēc sablīvēšanas) ir— platums 0.5 m, garums 0.6 m, augstums 0.15 m, sk.1.att.;
11. Augsnes apstrādes procesā nedrīkst iznīcināt vai bojāt cirsmu izstrādes laikā saglabātās, bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgās struktūras (saglabājamie koki, lielās kritālas, mikroieplaku apaugums, kadiķi, mežābeles, alas u.t.t.);
12. Pacilas veido ne tuvāk par 2 m no darba platībā saglabātajiem ekoloģiskajiem kokiem;
13. Darba uzdevumā norādītās piezīmes ir saistošas darba izpildei.

Pacilas izmēri

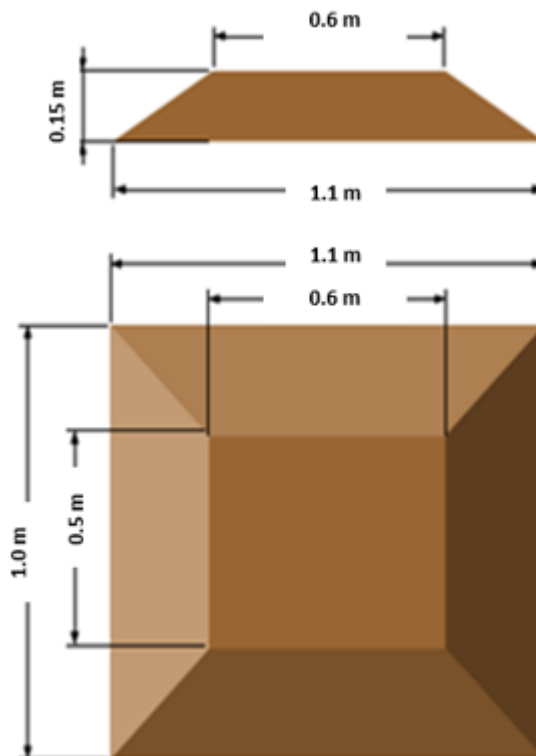

1.att.

Grāvja šķēršprofila SHĒMA

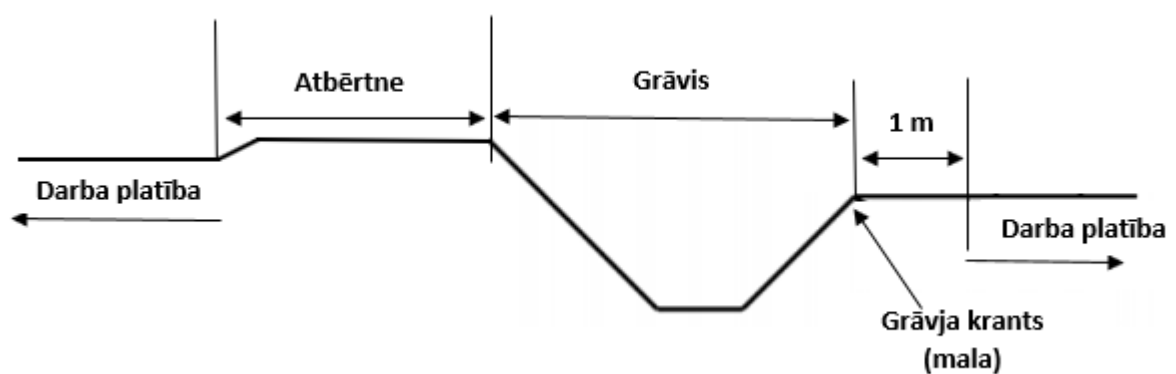

2.att.